

Data sheet

Commercial Art.No.: Z7.283.2427.0

Insulated jumper bar IVBWKN10 - 4

Cross connector, insulated for DIN rail terminal blocks type WKN ..., 4 -pole



Commercial Art.No.	Z7.283.2427.0
EAN	4015573157286
Order Unit	10

Certificates / Approvals

ATEX

Technical data

General

Colour	Yellow
Type	Cross connector
Modular spacing	10 mm
Number of bridged clamps	4
Mounting method	Screwable
Insulated	Yes

Accessories

Type	Cross connector
Mounting method	Screwable
Insulated	Yes
Colour	Yellow
Number of bridged clamps	4
Modular spacing	10 mm


Classification

ECLASS 8.1	27141140
ETIM 7.0	EC000489
ETIM 6.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489
ETIM 4.0	EC000489
ETIM 3.0	EC000489


4-polige Ausführung
4 poles variant

07.283.22 27.0

05.561.42 53.0

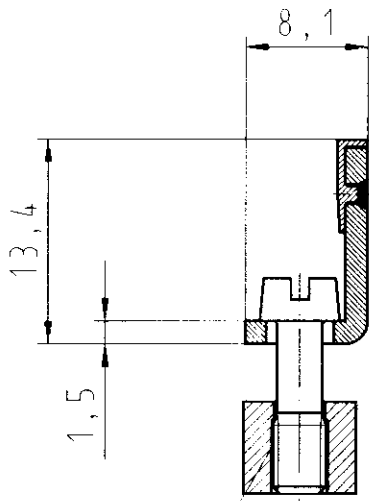

2-12x 05.511.0821.0

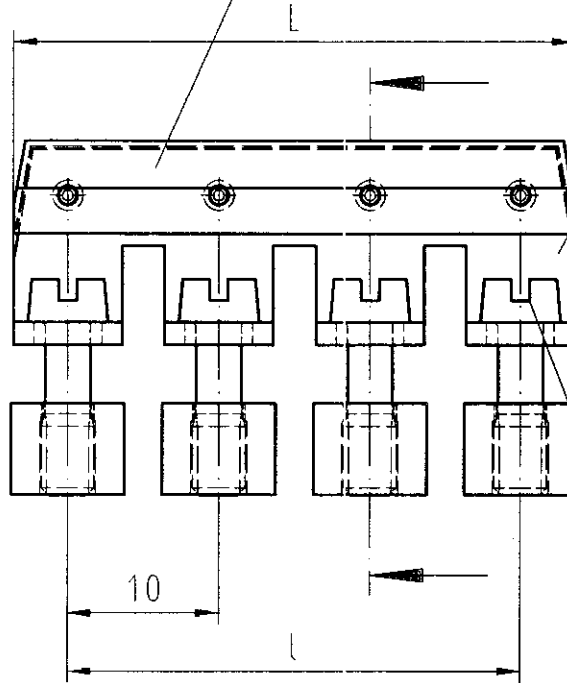

2-12x 05.003.2612.0

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwidergehen gegen die Reproduktion, Distribution und Nutzung dieses Dokuments ist strafbar. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

0 - alle Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
1 - Ausschneide-Prüfmaße

Mit 1/2 gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Teile-Nr. part nr.	Pol- zahl poles	L	l	Typ type
Z7.283.22MM.0	2	17,2	10	IVB WKN 10-2
Z7.283.23MM.0	3	27,2	20	IVB WKN 10-3
Z7.283.24MM.0	4	37,2	30	IVB WKN 10-4
Z7.283.25MM.0	5	47,2	40	IVB WKN 10-5
Z7.283.26MM.0	6	57,2	50	IVB WKN 10-6
Z7.283.27MM.0	7	67,2	60	IVB WKN 10-7
Z7.283.28MM.0	8	77,2	70	IVB WKN 10-8
Z7.283.29MM.0	9	87,2	80	IVB WKN 10-9
Z7.283.30MM.0	10	97,2	90	IVB WKN 10-10
Z7.283.31MM.0	11	107,2	100	IVB WKN 10-11
Z7.283.32MM.0	12	117,2	110	IVB WKN 10-12

MM	
27	Katalogteil catalogue part
97	spezielle Verpackung special packing

Freitoleranz nach DIN		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen		1. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
Maßstab		2002	Tag	Name	Zeichnung Nr.		Index
/		Entworfen	06.03.	Treschan	Z7.283.2227.0 01K		
/		Geprüft	-	Dau			
/		Normgepr.	-	-	Ersatz für:		
/		Typ:		Benennung			
/		IVB WKN		VERBINDUNGSSTEG			
/		10-..		jumper bar			
Buchstabe		Datum / Blatt					
Änderung							

wieland
Elektrische
Verbindungen

Z7283227001 CADW028 treschan 07.03.2002 13:24:30 1.000